

Numer przetargu: RRG.271.16.2014

SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: **GMINA ŚWILCZA**
województwo podkarpackie

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Przedmiot zamówienia: **dostawa**

**Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych
oczyszczalni ścieków w Świlczy**

Zatwierdzone do użytku w dniu: 22 maja 2014 roku



WÓJTA
Włodzik

Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej.

Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaze nieodpłatnie w terminie 5 dni niniejszą specyfikację w formie skryptu.

*Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 1 z 50

Spis treści:

	Str.
1) Zamawiający: _____	4
2) Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony _____	4
3) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa _____	4
4) Termin wykonania zamówienia: _____	5
5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. _____	5
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. _____	7
7) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. _____	12
8) Wymagania dotyczące wadium. _____	14
9) Termin związania ofertą. _____	15
10) Opis sposobu przygotowywania ofert. _____	15
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. _____	17
12) Opis sposobu obliczenia ceny. _____	18
13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. _____	18
14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. _____	19
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. _____	19
16) Istotne postanowienia umowy. _____	20
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. _____	20
18) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. _____	24

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@intertele.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

19)	Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. ____	24
20)	Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. _____	24
21)	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. _____	24
22)	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. ____	25
23)	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. _____	25
24)	Aukcja elektroniczna. _____	25
25)	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. _____	25
26)	Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwiększenia fundusz szkoleniowego _____	25
27)	Informacje o podwykonawcach: _____	25
28)	Załączniki _____	26
	Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia _____	26
	Załącznik nr 2. Wzór umowy _____	32
	Załącznik nr 3. Formularz oferty _____	38
	Załącznik nr 4. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp _____	45
	Załącznik nr 5. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp _____	46
	Załącznik nr 6. Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp _____	47
	Załącznik nr 7. Doświadczenie zawodowe _____	48

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1) Zamawiający:

Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

tel. (17) 86 70 137; 86 70 100

fax. 86 70 157

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

2) Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 22 maja 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Pojęcie „**Wykonawca**” zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa

3.1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Część nr 1:

Kod: 42996600-0

Nazwa: Urządzenia natleniające

Kod: 43134100-2

Nazwa: Pompy zanurzeniowe

Kod: 31161900-1

Nazwa: Układy sterowania napięcia

Część nr 2:

Kod: 42996000-4

Nazwa: Maszyny do uzdatniania ścieków

Część nr 3:

Kod: 42996900-3

Nazwa: Urządzenia do obróbki osadów

3.2. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

*Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 4 z 50

Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy

3.3. Źródło finansowania:

Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn” jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

3.3. Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
Załącznik nr 1 do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 do siwz – wzór umowy.

Postępowanie zostało podzielone na 3 części (zadania).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Oferty można składać na dowolną ilość części.

Numer części (zadania)	Nazwa części
1	Dostawa wraz z montażem: - pompy zatapialne – 2 szt. - pompa zatapialna (recyrkulacyjna) – 1 szt. - dmuchawa typu Rootsa – 1 szt. - modernizacja stacji koagulanta – 1 kpl - zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox - 4 kpl
2	Dostawa wraz z montażem kraty schodkowej – 1 kpl
3	Dostawa wraz z montażem miksera do higienizacji osadów – 1 kpl

3.4. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia: mgr inż. Tomasz Michalski

4) Termin wykonania zamówienia: do 28 listopada 2014 roku (dotyczy wszystkich części zamówienia)

5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 5 z 50

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

dla części nr 2, tj. dostawa wraz z montażem kraty schodkowej:

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kraty schodkowej o przepustowości w zakresie 100 - 200 m³/h na oczyszczalnię ścieków,

dla części nr 3, tj. dostawa wraz z montażem miksera do higienizacji osadów:

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem urządzenia do higienizacji osadów ściekowych o parametrach gwarantujących uzyskanie produktu końcowego określonego w pkt 1.2 oraz spełniającego parametry określone w pkt 1.3 ppkt 1) lit. a, b i c szczegółowego opisu „Miksera do higienizacji osadów ściekowych” (załącznik nr 1 do siwz);

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@intertele.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swiltza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 6 z 50

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- 5.2.** Uwagi dotyczące wszystkich warunków, opis oceny spełniania warunków:
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach.
- 5.3.** Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału.
- 5.4.** W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- 6.1.** Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Poz. 23) wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

6.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*załącznik nr 4 do niniejszej siwz*),
- 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (*załącznik nr 7 do niniejszej siwz*);

Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń dotyczy tylko dostaw na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

			strona: www.swiltza.i-gmina.pl e-mail: ug.swiltza@intertele.pl ug.swiltza@pro.onet.pl
Świltza 168 36-072 Świltza	pow. rzeszowski woj. podkarpackie	NIP 517-00-45-613 REGON 690582140	tel. 17 86 70 100 fax. 17 86 70 157
Pobrano z: http://www.swiltza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip			

dla części nr 2:

co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem kraty schodkowej o przepustowości w zakresie 100 - 200 m³/h na oczyszczalnię ścieków,

dla części nr 3:

co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem urządzenia do higienizacji osadów ściekowych o parametrach gwarantujących uzyskanie produktu końcowego określonego w pkt 1.2 oraz spełniającego parametry określone w pkt 1.3 ppkt 1) lit. a, b i c szczegółowego opisu „Miksera do higienizacji osadów ściekowych” (załącznik nr 1 do siwz);

3) Dowodami, o których mowa w pkt 2, są:

3.1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.2) w przypadku zamówień na dostawy - oświadczenie wykonawcy - jeżeli uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1).

4) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 3.

5) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 6.2 ppkt 2 i 3, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

6) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

dokumentów dotyczących w szczególności:

- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@intertele.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swiltza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 8 z 50

6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (*załącznik nr 5 do niniejszej siwz*),
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8) Zasoby innych podmiotów
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1-7.

6.4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@intertele.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swiltza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 9 z 50

ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3:

a) ppkt 2) – 4) i 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) ppkt 5) i 7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.

6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5 lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ).

6.9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda (dotyczy wszystkich części 1-3):

- 1) dokumentację techniczno – ruchową oferowanych urządzeń,
- 2) deklaracje i certyfikaty zgodności dopuszczające urządzenia do stosowania.

6.10. Inne dokumenty niewymienione w pkt 6.2. - 6.9.:

- (jeżeli jest konieczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej,
- zakres dla podwykonawców – jeśli dotyczy,
- rysunek montażowy kraty schodkowej,
- prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

6.11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.

W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.12. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.

- 1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy „Pzp”, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
- 3) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@interle.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

- 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie:

- a) pisemnie na adres Zamawiającego:
Urząd Gminy w Świlczy
36-072 Świlcza 168;
- b) faxem (17) 86 70 157,
- c) drogą elektroniczną na adres: ug.swilcza@intertele.pl
- d) Prosi się by wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem miała dopisek:

„Dotyczy:

Przetarg nieograniczony nr RRG.271.16.2014 na:

„Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy”

- 7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (odpowiedni faxem).

W przypadku przesyłania dokumentów przez Zamawiającego faksem na nr podany przez wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok.” uważa się za doręczone prawidłowo.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem muszą być potwierdzone pisemnie. Oryginał pisma należy niezwłocznie przekazać w formie pisemnej (np. pocztą, kurierem).

- 7.3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- 7.4. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.

- 7.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

*Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

- 7.6.** Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 7.7.** Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.5.
- 7.8.** Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
- 7.9.** Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jak również na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.
- 7.10.** W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
- 7.11.** Jeżeli zmiana treści niniejszej specyfikacji będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 7.12.** Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej na której zamieszczono niniejszą specyfikację.
- 7.13.** Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- 1) W sprawie przedmiotu zamówienia:
 - mgr inż. Helena Nowak
 - mgr inż. Tomasz Michalski
 - 2) W sprawach proceduralnych:
 - mgr Ewa Dziedzic

8) Wymagania dotyczące wadium.

- 8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Numer części (zadania)	Wysokość wadium w PLN
1	6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
2	7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
3	10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- 8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert.

- 8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego.

- 8.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp.
Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RRG.271.6.2014
Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza.

- 8.5 Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrotu wadium.

- 8.6 W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:

- w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@interle.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

- 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 8.7** Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
- 8.8** Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
- 8.9** Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale.
- 8.10** Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
- 8.11** Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9) Termin związania ofertą.

- 9.1.** Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30** dni.
- 9.2.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.3.** Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody wykonawcy nie powoduje utraty wadium.
- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert.

- 10.1.** Oferta obejmująca wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać:
- 1) Pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, nr NIP, REGON, oraz jeżeli posiada telefon, fax, e-mail, adres strony internetowej.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

			strona: www.swiltcza.i-gmina.pl e-mail: ug.swiltcza@interle.pl ug.swiltcza@pro.onet.pl
Świltcza 168 36-072 Świltcza	pow. rzeszowski woj. podkarpackie	NIP 517-00-45-613 REGON 690582140	tel. 17 86 70 100 fax. 17 86 70 157
Pobrano z: http://www.swiltcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip			

- 2) Określenie przedmiotu zamówienia (ogólnie).
- 3) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej siwz wraz z wyliczeniem ceny oferty (odpowiednio do części).
- 4) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej specyfikacji.
- 5) Prosi się by oferta była w miarę możliwości:
 - a) sporządzona w 1 tomie (jeśli nie, to tomy winny być ponumerowane i zawierać spis treści),
 - b) trwale spięta,
 - c) na początku zawierała spis treści,
 - d) miała ponumerowane strony,
 - e) dokumenty były poukładane według spisu treści.
- 10.2. Oferty należy sporządzić zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem).
- 10.3. Ofertę podpisuje wykonawca lub upoważnieni przedstawiciele wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- 10.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
- 10.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 10.6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 10.7. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11.1. zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 10.8. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
- 10.9. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.10. Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnątrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

Gmina Świlcza
Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.271.16.2014
Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych
oczyszczalni ścieków w Świlczy
Nie otwierać przed dniem 6 czerwca 2014 r. do godz. 10.15

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

- 10.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
- 10.12. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 10.13. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
- 10.14 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przepisy i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonawców.

Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie rozumie się również wspólników spółki cywilnej.

W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i wspólnie spełniali warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.
Oferty należy składać do dnia 6 czerwca 2014 r. do godz. 10.00.
Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.
- 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 6 czerwca 2014 r. o godz. 10.15.

*Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@interle.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 17 z 50

- 11.3.** Na wniosek wykonawcy, który nie będzie obecny podczas otwarcia ofert zostanie przekazana informacja z otwarcia ofert tj:
- kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - nazwa i adres wykonawców,
 - cena.

12) Opis sposobu obliczenia ceny.

- 12.1.** Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.).
- 12.2.** Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
- 12.3.** Cena oferty to cena brutto. Cena może być tylko jedna.
- 12.4.** Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
- 12.5.** Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy. Cena podana w ofercie nie podlega negocjacom.
- 12.6.** W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 12.7.** Cena musi być wyrażona w PLN (złoty polski). Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
- Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w obcych walutach.
- 12.8.** Zamawiający nie udziela zaliczek.
- 12.9.** Dla każdej części zamówienia oddzielnie podaje się cenę.

13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- 13.1.** Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 100%.
- 13.2.** Oferty będą oceniane według poniższego wzoru:

$$\frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 = \dots\dots\dots \text{pkt}$$

- 13.3.** Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
- 13.4.** Dla każdej części zamówienia oddzielnie będzie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

			strona: www.swiltza.i-gmina.pl e-mail: ug.swiltza@interle.pl ug.swiltza@pro.onet.pl
Świltza 168 36-072 Świltza	pow. rzeszowski woj. podkarpackie	NIP 517-00-45-613 REGON 690582140	tel. 17 86 70 100 fax. 17 86 70 157

- 13.5.** Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
- 13.6.** Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 13.7.** Zamawiający będzie oceniał oferty według dokumentów złożonych do oferty, według kryteriów podanych w niniejszej specyfikacji.

14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 14.1.** O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń.
- 14.2.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 14.3.** Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ.
- 14.4.** Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 14.5.** Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą złoży u Zamawiającego przed podpisaniem umowy dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 14.6.** Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego (36-072 Świlcza 168) po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.
- 14.7.** Dla każdej części będzie oddzielnie podpisywana umowa.

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonanie zamówienia wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- 15.1.** Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny ofertowej brutto (odpowiednio do części).
- 15.2.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- a) pieniądza;

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

			strona: www.swilcza.i-gmina.pl e-mail: ug.swilcza@intertele.pl ug.swilcza@pro.onet.pl
Świlcza 168 36-072 Świlcza	pow. rzeszowski woj. podkarpackie	NIP 517-00-45-613 REGON 690582140	tel. 17 86 70 100 fax. 17 86 70 157

- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek:

nr 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

15.3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

15.4. Zwrot zabezpieczenia:

- 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
- 2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.5. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

16) Wzór umowy.

16.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz.

16.2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1 Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

- 17.2.** Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
- 17.3.** Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
- 17.4.** W postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.

Odwołanie

- 17.5.** Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Z uwagi na wartość zamówienia mniejszą niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego.
- 17.6.** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać zadanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 17.7.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 17.8.** Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP.
- 17.9.** Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.
- 17.10.** W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
- 17.11.** Na czynności, o których mowa w pkt 17.9, nie przysługuje odwołanie.

*Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*

			strona: www.swiltcza.i-gmina.pl e-mail: ug.swiltcza@intertele.pl ug.swiltcza@pro.onet.pl
Świltcza 168 36-072 Świltcza	pow. rzeszowski woj. podkarpackie	NIP 517-00-45-613 REGON 690582140	tel. 17 86 70 100 fax. 17 86 70 157
Pobrano z: http://www.swiltcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip			

- 17.12.** Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 17.13.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 17.14.** Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.11 i 17.12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 17.15.** Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
 - 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia.
- 17.16.** W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
- 17.17.** W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
- 17.18.** Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
- 17.19.** Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
- 17.20.** Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@intertele.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swiltza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 22 z 50

- 17.21.** Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycje, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
- 17.22.** Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
- 17.23.** Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17.17 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP.

Skarga do sądu

- 17.24.** Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 17.25.** Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
- 17.26.** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 17.27.** Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
- 17.28.** Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
- 17.29.** W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć zadania odwołania ani występować z nowymi zadaniami.
- 17.30.** Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
- 17.31.** Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
- 17.32.** Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sadu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@intertele.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swiltza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 23 z 50

17.33. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

17.34. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

18) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Numer części (zadania)	Nazwa części
1	Dostawa wraz z montażem: - pompy zatapialne – 2 szt. - pompa zatapialna (recyrkulacyjna) – 1 szt. - dmuchawa typu Roots – 1 szt. - modernizacja stacji koagulanta – 1 kpl, - zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox - 4 kpl.
2	Dostawa wraz z montażem kraty schodkowej – 1 kpl
3	Dostawa wraz z montażem miksera do higienizacji osadów – 1 kpl

Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

19) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@intertele.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną. Jeśli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub e-mailem zwrotnym. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

24) Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26) Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwiększenia fundusz szkoleniowego

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań określonych w tym zakresie.

27) Informacje o podwykonawcach:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

28) Załączniki**Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Lp.	Nazwa urządzenia		Ilość
	Opis	Parametry	
Część I			
1	Pompy zatapialne średnica króćca tłocznego (pompa w wykonaniu przenośnym) wysokość podnoszenia wydajność pompy prędkość obrotowa Obecnie eksploatowane pompy MEPROZET BRZEG 65PZM 1,1 SP-4	Ø 76mm 3 - 7,8 m (optymalna 6,00 m) 10-50 m³/h (optymalna 30 m³/h) 1400 obr/min	2
2	Pompa zatapialna (recyrkulacyjna) średnica króćca tłocznego (pompa z zaczepem w wykonaniu stacjonarnym) wysokość podnoszenia wydajność pompy prędkość obrotowa Obecnie eksploatowana pompa MEPROZET BRZEG 100 PZM 1,5 S2 – 6	Ø 100mm 3-6 m (optymalna 3,8 m) Q 10-90 m³/h (optymalna 72,7 m³/h) 945 obr/min	1
Ze względu na koszty serwisowania oraz jednolitość osprzętu stosowanego na oczyszczalni wskazana jest dostawa pomp tego samego producenta.			
3	Dmuchawa typu Rootsa Moc silnika Wydajność Nadciśnienie Silnik przystosowany do regulacji falownikiem bez tzw. obcego chłodzenia Dmuchawa w obudowie dźwiękochłonnej Rama wsporcza z saniami naciągowymi Przekładnia pasowa z osłoną Filtr powietrza, tłumik hałasy wlotowy i wylotowy zawory przeciążeniowy i zwrotny, króciec przyłączeniowy ze złączem elastycznym manometr z węzłem gumowym, wibroizolatory, śruby fundamentowe wskaźnik poziomu zabrudzenia filtra, instrukcja obsługi (Obecnie zamontowana jest dmuchawa typu ROBOX)	7,5 kW 400V 50Hz IP54 4,7 m³/min 0,05 Mpa	1
4	Modernizacja stacji dozowania koagulantu a) Wykonanie szafy sterowania z osprzętem zawierającej: ⇒ obwody el. sterowania z kontrolą i sygnalizacją poziomów zbiorniku oraz sygnalizację wycieku do przestrzeni międzypłaszczyznowej zbiornika ⇒ zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem ⇒ sygnalizacja pracy (awaria pomp) ⇒ przekazywanie informacji o stanach sterowania do centrali sterowania ⇒ start/stop pomp zdalny/lokalny ⇒ włączenie szafy do istniejącego układu elektrycznego i systemu wizualizacji		1

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@interle.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swiltza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 26 z 50

	<p>Zamawiający posiada prawa autorskie do istniejącego systemu wizualizacji Zamawiający nie posiada licencji do modyfikacji systemu.</p> <p>b) Wymiana linii tłocznych od pomp koagulantu do miejsc dozowania środka na przewody PE Ø 20 mm wykonane w technologii zgrzewanej o łącznej długości 170 m.</p> <p>c) Rozruch i wykonanie niezbędnych analiz do ustalenia optymalnych dawek środków wspomagających.</p> <p>W istniejącej stacji dozowania koagulantu zamontowane są 4 pompy dozujące MILTRON ROY Model P153-398 S3 Q maks. 3,8 l/4 H maks. 7,6 m oraz zbiornik magazynowy o pojemności 6 m³ z wanną wychwytową</p>																													
5	<p>Zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox</p> <p>a) Przetwornik pomiarowy do odczytu Uniwersalny 2-kanalowy przetwornik z kablem zasilającym Wyświetlacz graficzny LCD 240*160 pikseli, podświetlany wejścia 2* czujki cyfrowe wyjścia 2*0/4....20 mA Przełączniki 4 konfigurowane przez użytkownika Zewn. Wejścia karta SD Temperatura otoczenia -20°C do +60 °C Ochrona IP 66 Wymiary (szer*wys * głęb) 144*144*181 mm</p> <p>b) Sonda redox 1200-S sc cyfrowy czujnik redox z zintegrowaną elektroniką AD, z wymienialną elektrodą kombinowaną redox w obudowie ze stali szlachetnej, sonda zanurzeniowa, temp. max 50°C</p> <p>c) Sonda tlenu Optyczna sonda tlenowa Luminescencyjna sonda tlenu rozpuszczonego nie wymagająca kalibracji Cyfrowa transmisja sygnału do przetwornika, brak interferencji od H2S, substancji redukujących lub utleniających. Dane techniczne</p>	4																												
	<table><tr><td>Metoda pomiaru</td><td>luminescencyjna</td></tr><tr><td>Membrana</td><td>brak</td></tr><tr><td>Czujnik temperatury</td><td>PT100 zintegrowany zewnętrzny</td></tr><tr><td>dokładność temp.</td><td>+0,20°C</td></tr><tr><td>zakres pomiarowy</td><td>0,1....20,00 mg/l O2 0,1....20,00 ppm O2 1 do 200% nasycenia 0,1 do 50°C</td></tr><tr><td>Dokładność</td><td>±0,05mg/l O2 < 1 mg/l ±0,1mg/l O2 <5 mg/l ±0,2mg/l O2 <20 mg/l</td></tr><tr><td>Powtarzalność</td><td>+0,5% zakresu pomiar.</td></tr><tr><td>Czas odpowiedzi</td><td>T90<40s (20°C) T95<60s (20°C)</td></tr><tr><td>Pamięć wewnętrzna</td><td>128kB dla logów danych zintegrowane</td></tr><tr><td>Przewód sondy</td><td>10m zintegrowany, z wtyczką plug&play możliwość przedłużenia</td></tr><tr><td>zasilanie</td><td>poprzez przetwornik pomiarowy</td></tr><tr><td>Kompensacja temp.</td><td>automatyczna, NTC</td></tr><tr><td>Min. Przepływ</td><td>nie wymagany</td></tr><tr><td>Max. gł. Zanurzenia</td><td>107m 1050kPa</td></tr></table>	Metoda pomiaru	luminescencyjna	Membrana	brak	Czujnik temperatury	PT100 zintegrowany zewnętrzny	dokładność temp.	+0,20°C	zakres pomiarowy	0,1....20,00 mg/l O2 0,1....20,00 ppm O2 1 do 200% nasycenia 0,1 do 50°C	Dokładność	±0,05mg/l O2 < 1 mg/l ±0,1mg/l O2 <5 mg/l ±0,2mg/l O2 <20 mg/l	Powtarzalność	+0,5% zakresu pomiar.	Czas odpowiedzi	T90<40s (20°C) T95<60s (20°C)	Pamięć wewnętrzna	128kB dla logów danych zintegrowane	Przewód sondy	10m zintegrowany, z wtyczką plug&play możliwość przedłużenia	zasilanie	poprzez przetwornik pomiarowy	Kompensacja temp.	automatyczna, NTC	Min. Przepływ	nie wymagany	Max. gł. Zanurzenia	107m 1050kPa	
Metoda pomiaru	luminescencyjna																													
Membrana	brak																													
Czujnik temperatury	PT100 zintegrowany zewnętrzny																													
dokładność temp.	+0,20°C																													
zakres pomiarowy	0,1....20,00 mg/l O2 0,1....20,00 ppm O2 1 do 200% nasycenia 0,1 do 50°C																													
Dokładność	±0,05mg/l O2 < 1 mg/l ±0,1mg/l O2 <5 mg/l ±0,2mg/l O2 <20 mg/l																													
Powtarzalność	+0,5% zakresu pomiar.																													
Czas odpowiedzi	T90<40s (20°C) T95<60s (20°C)																													
Pamięć wewnętrzna	128kB dla logów danych zintegrowane																													
Przewód sondy	10m zintegrowany, z wtyczką plug&play możliwość przedłużenia																													
zasilanie	poprzez przetwornik pomiarowy																													
Kompensacja temp.	automatyczna, NTC																													
Min. Przepływ	nie wymagany																													
Max. gł. Zanurzenia	107m 1050kPa																													

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@intertele.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Materiały	CPVC, Viton O-ringi, stal szlachetna 1.4404	
Gwint montażowy	1" NPT zewnętrzny	
Gwarancja min. na nakrętkę pom sondę	2 lata 3 lata	
Wymiary (dł. * średnica)	2544*48,25	
Waga	ok. 1,00 kg	
Zamawiający posiada prawa autorskie do istniejącego systemu wizualizacji Zamawiający nie posiada licencji do modyfikacji systemu.		

Część II

Krata schodkowa Przepustowość prześwit prędkość przepływu Zespół napędowy Wykonanie kraty: kompletne z kanałem przepływowym, dolna część powinna być swobodnie oparta na dnie kanału. Krata musi mieć możliwość obrotowego podnoszenia w celu okresowych przeglądów i konserwacji Górna część kraty oparta na dwóch wspornikach, montowanych do kraty sworzniami obrotowymi, zabudowana z drzwiczkami inspekcyjnymi z przodu i tyłu. Wymiary zamontowanej obecnie kraty schodkowej: długość 260 cm, wysokość całkowita 175 cm, wysokość kanału 70 cm, szerokość kanału 40 cm, wlot do kanału boczny Ø 250 mm. Krata zamontowana na konstrukcji stalowej. Uwaga: Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie dokonanie pomiarów kontrolnych. Należy przewidzieć montaż kraty jako dodatkowego urządzenia. Do oferty należy dołączyć rysunek montażowy.	140 m ³ /h 3 mm 1 m/s motoreduktor ślimakowo- walcowy z hamulcem w wykonaniu antykorozyjnym	1
---	---	---

Część III

Mikser do higienizacji osadów Dostawa montaż i uruchomienie układu do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych o wydajności 4,50 m ³ /h składającego się z: ⇒ urządzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych wapnem palonym wysokoreaktywnym ⇒ podajnika ślimakowego dostarczającego osad do urządzenia ⇒ podajnika ślimakowego podającego wapno do higienizacji ⇒ podajnika taśmowego transportującego gotowy produkt z urządzenia do higienizacji i aglomeracji osadów na pole osadcze Urządzenie musi spełniać wymagania norm CE <u>Szczegółowa specyfikacja poniżej</u>	1
--	---

Opis szczegółowy do pkt. „Mikser do higienizacji osadów”**1. Opis przedmiotu zamówienia**

1.1 Dostawa montaż i uruchomienie układu do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych o wydajności do 4,5 m³/h składającego się z :

- urządzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych wapnem palonym wysokoreaktywnym,
- podajnika ślimakowego dostarczającego osad do urządzenia,

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@intertele.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swiltza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 28 z 50

- podajnika ślimakowego podającego wapno do higienizacji
- podajnika taśmowego transportującego gotowy produkt z urządzenia do higienizacji i aglomeracji osadów na pole osadcze

Urządzenie musi spełniać wymagania odpowiednich norm CE.

1.2 Produktem końcowym procesu powinny być aglomeraty:

- stały,
- granulowany,
- zagęszczanie fizyko-chemiczne osadów pościekowych do minimum 60 % s. m., przy wstępnym zagęszczeniu mechanicznym na prasie wynoszącym 20 % s. m
- z jednorodnym składem ziarnowym,
- charakteryzujące się dobrą sypkością,
- niepyłące w czasie transportu i składowania,
- o wielkości granulek do 20 mm.

1.3 Urządzenia muszą spełniać poniższe parametry:

1) Proces technologiczny powinien zapewnić:

- pełną higienizację osadów komunalnych wapnem palonym wysokoreaktywnym,
- ciągły odbiór osadu w zakresie 0,6 - 3 m³/h
- precyzyjną i intensywną homogenizację osadu poprzez odpowiednie elementy urządzenia,
- brak niekontrolowanego sklepienia się materiału w urządzeniu,
- odpowiednią recyrkulację mieszanki w urządzeniu celem zoptymalizowania procesu oraz kontroli czasu prowadzenia procesu
- ciągłe odprowadzenie produktu w postaci sypkich, kruchych aglomeratów,
- pełne wbudowanie w strukturę osadu wapna palonego wysokoreaktywnego,
- kontrolę temperatury procesu poprzez zamontowany termometr;

2) Wymagania dotyczące wyposażenia oraz jakości wykonania urządzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych:

- urządzenie stacjonarne zamontowane na konstrukcji wsporczej,
- urządzenie wyposażone w narzędzia mieszające, wykonane z odpowiednich materiałów gwarantujących bezawaryjną pracę urządzenia,
- urządzenia powinny zapewnić zagęszczanie fizyko-chemiczne osadów pościekowych do minimum 60% s.m., przy wstępnym zagęszczeniu mechanicznym na prasie wynoszącym 20 % s.m.
- wykonane ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej wszystkich elementów części będących w kontakcie z reagentami i odpornych na temperaturę reakcji wynoszącej w granicach 100-150 °C (odporność temperaturowa do 180 °C),
- urządzenie wyposażone w precyzyjną stację dozowania wapna wraz z zasobnikiem buforowym z zamontowanymi czujnikami poziomu wapna zapewniające optymalne prowadzenie procesu,
- urządzenie powinno spełniać normę co najmniej IP 54,
- technologia procesu musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z obiektów budowlanych (pomieszczenia, fundamenty, przejścia itp.), w których będą zainstalowane urządzenia jak również z uwarunkowań urządzeń towarzyszących.
- urządzenie będzie zasilane osadem z istniejącej prasy taśmowej.
- urządzenie powinno zapewniać odprowadzenie pary wodnej powstającej podczas procesu higienizacji na zewnątrz budynku

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@intertele.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

- 3) Wymagania dotyczące wyposażenia oraz jakości wykonania podajnika ślimakowego podającego osad do urządzenia:
- a) odbiór osadu z istniejącego podajnika odbierającego osad z prasy taśmowej,
 - b) ciągły transport osadu w zakresie 0,6 - 3 m³/h,
 - c) średnica podajnika gwarantująca spełnienie parametrów wydajnościowych (podpunkt b)
 - d) długość podajnika musi uwzględniać odbiór osadu z istniejącego podajnika odbierającego osad z prasy taśmowej i uzależniona jest od miejsca, w którym zostanie zainstalowane urządzenie do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych
 - e) wykonanie ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,
- 4) Wymagania dotyczące wyposażenia oraz jakości wykonania dodatkowego króćca do silosu magazynowego wapna palonego wraz z podajnikiem ślimakowym podającym:

Dodatkowy króciec:

- a) w istniejącym silosie wapna należy wykonać dodatkowy króciec poprzez, który pobierane będzie wapno dla potrzeb procesu higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych
- b) wielkość króćca: dostosowana do podajnika transportującego wapno gwarantująca poprawną ewakuację wapna z silosu do podajnika,
- c) króciec powinien być zakończony zasuwą płaską z napędem ręcznym,
- d) istniejące urządzenia wspomagające wysyp materiału mogą być wykorzystane dla potrzeb procesu,

Podajnik ślimakowy wapna

- a) wydajność dostosowaną dla potrzeb procesu higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych nie mniej niż 2 m³/h,
 - b) wlot: dopasowany do zasuw płaskiej na zbiorniku
 - c) wylot: dopasowany do średnicy podajnika,
 - d) średnica podajnika gwarantująca spełnienie minimalnych parametrów wydajnościowych (podpunkt a)
 - a) długość podajnika uzależniona jest od miejsca, w którym zostanie wykonany dodatkowy króciec wylotowy w istniejącym silosie oraz miejsca zainstalowania urządzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych
 - e) ostateczną wydajność, długość, kąt pracy, średnicę wlotową oraz wylotową należy dopasować do istniejących na oczyszczalni warunków oraz pozostałych urządzeń układu.
- Wymagania dotyczące wyposażenia oraz jakości wykonania podajnika taśmowego transportującego gotowy produkt z urządzenia do higienizacji i aglomeracji osadów na pole osadcze :
 - a) wydajność zapewniająca swobodny odbiór materiału z urządzenia do higienizacji i aglomeracji osadów,
 - b) długość uzależniona od miejsca posadowienia urządzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych na pole osadcze,
 - c) trasa podajnika musi uwzględniać przebieg nad istniejącą drogą i zagwarantować przejazd pojazdów o wysokości max 2,5 m,
 - d) szerokość taśmy podajnika zapewniająca prawidłowy odbiór materiału z urządzenia do higienizacji i aglomeracji osadów oraz poprawną pracę urządzenia,

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@intertele.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie


NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

- e) materiał transportowany na przenośniku w jego części zlokalizowanej poza budynkiem powinien być osłonięty od warunków atmosferycznych osłoną wykonaną z blachy nierdzewnej,
- Wymagania dotyczące wyposażenia oraz jakości wykonania systemów zasilania i sterowania układem do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych
 - a) wszelkie niezbędne akcesoria zasilające i sterujące urządzeniem oraz panel kontrolny powinny być zainstalowane w szafie sterowniczej, wszelkie normy bezpieczeństwa w stopniu ochrony spełniające co najmniej normę 1P 54.
 - b) wizualizacja pracy instalacji technologicznej na ekranie o minimalnej przekątnej 10".
 - c) układy napędowe urządzeń z silnikami o mocy nie większej niż 11 kW

1.4. Wymagania dodatkowe:

- W cenie oferty powinny być uwzględnione wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy na miejsce do użytkownika m.in. opakowanie, ubezpieczenie, transport wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem w Oczyszczalni Ścieków w Świlczy
- Ponadto Zamawiający wymaga:
 - a) dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim ,
 - b) zapewnienia serwisu gwarancyjnego ,
- Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe.
- Wymagany okres gwarancji - co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia na Oczyszczalni Ścieków w Świlczy.

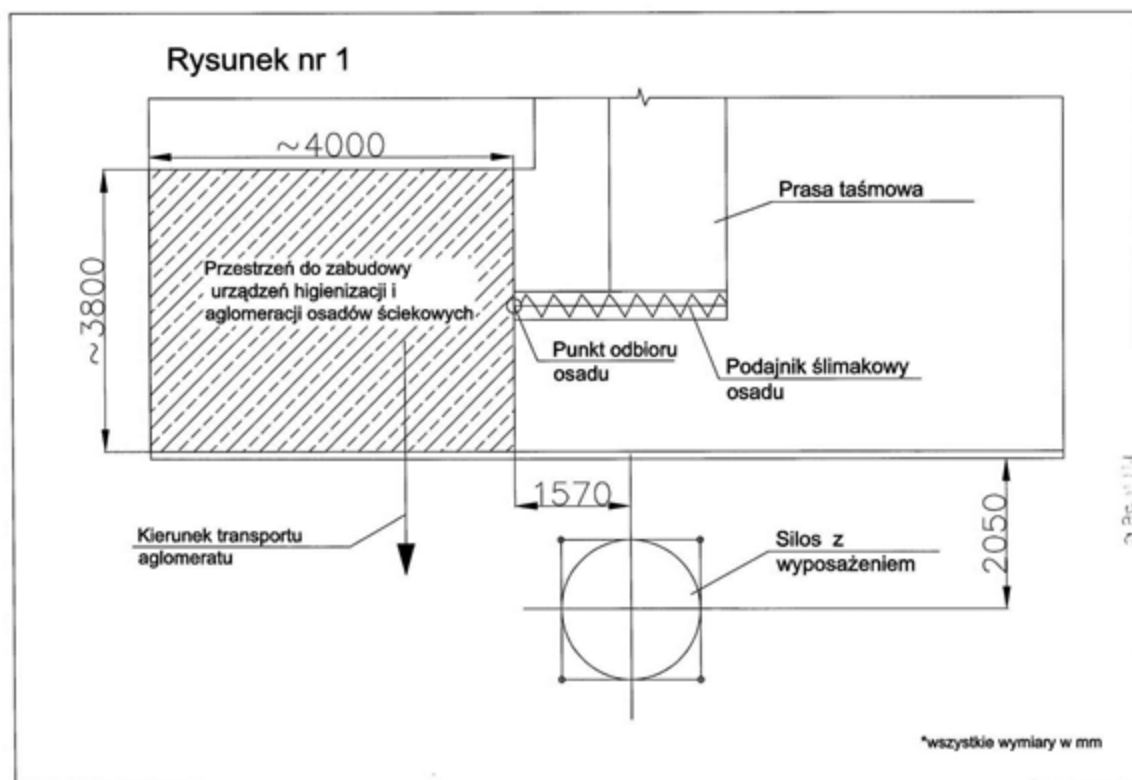

Rys. 1. Schemat miejsca montażu – wymiary należy sprawdzić na obiekcie.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 31 z 50

Załącznik nr 2. Wzór umowy

U M O W A nr RRG.271.16.2014

zawarta w dniu 2014 roku w Świlczy pomiędzy Gminą Świlcza, 36-072 Świlcza 168

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez

Wójta Gminy Świlcza dr inż. Wojciecha Wdowika

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stanisławy Ruszel

a

REGON, NIP

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr RRG.271.16.2014, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części nr ... w postępowaniu nr RRG.271.16.2014, szczegóły przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowiące integralną część niniejszej umowy.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) dostarczenia w formie papierowej lub elektronicznej dostępnej dokumentacji, która będzie zawierała: konfigurację urządzeń, instrukcje obsługi, eksploatacji i zarządzania urządzeniami, oraz świadectwa, certyfikaty, atesty, homologacje (jeżeli takie są wymagane) itp.;
 - b) montażu i uruchomienia dostarczonych urządzeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, jeżeli montaż jest jednym z elementów wchodzących w skład zadania częściowego,
 - c) przeszkolenia z obsługi zaoferowanych urządzeń i aparatury w miejscu instalacji urządzeń, jeżeli jest ono jednym z elementów wchodzących w skład zadania częściowego, potwierdzonego protokołem,
 - d) dostarczenia dokumentów gwarancyjnych,
 - e) dostarczenia innych wymaganych dokumentów określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt wszystkich praw (w tym licencji/sublicencji do korzystania z oprogramowania jeżeli jest ono jednym z elementów wchodzących w skład zadania częściowego), materiałów, wyposażenia, urządzeń, narzędzi i innych elementów niezbędnych do wykonania wszystkich prac/usług/zadań koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym zapewnienia serwisu gwarancyjnego producenta przez cały okres określony w umowie.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@interle.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 32 z 50

4. Wraz z udzieleniem licencji, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3, Wykonawca przenosi własność nośników, na których oprogramowanie, stanowiące przedmiot umowy, zostało utrwalone.

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia z instalacją, uruchomieniem, przekazaniem do eksploatacji, dostarczeniem dokumentacji i przeprowadzeniem szkoleń i innych czynności określonych w § 1 ustala się do 28 listopada 2014 roku. Termin i miejsce szkoleń zostaną uzgodnione przez Strony w terminie jak w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr .. w przetargu nr RRG.271.16.2014.
2. Jeżeli realizacja umowy wymaga działań ze strony Zamawiającego (np. wskazanie osób do przeszkolenia) Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o podjęcie tych działań.
3. Wszystkie elementy składowe przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do miejsca instalacji, w szczególności zaś do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
5. Termin dostawy musi być uzgodniony pisemnie z Zamawiającym.
6. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi odbiór.
7. Odbiór winien być dokonany w terminie do 10 dni od zgłoszenia.
8. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 3

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, za wykonanie przedmiotu umowy, zgodne ze złożoną w przetargu nieograniczonym ofertą, w wysokości brutto: zł (słownie: ...złoty(ych) brutto) w tym wartość netto... zł i podatek VATzł.
2. Cena zawiera w szczególności następujące składniki: wartość netto dostarczonego przedmiotu umowy, koszty opakowania, rozpakowania, koszty transportu, zainstalowanie, sprawdzenie, dokonanie prób i pomiarów, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego i przekazanie do użytku a także ubezpieczenia towaru do miejsca dostawy, cło, podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty itp.
3. Faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru bez uwag.
4. Zapłata należności za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego na konto wskazane na fakturze.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@interle.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swiltza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 33 z 50

§ 4

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1,
 - b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w usunięciu wad lub w okresie rękojmi, liczonego od dnia następnego po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad. W przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie wad, wysokość kary umownej ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia następnego po upływie terminu dodatkowego,
 - c) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wad lub usterek,
 - d) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowę:
 - a) za nieuzasadnioną odmowę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia gotowości przedmiotu do odbioru,
 - b) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności od Wykonawcy niezależnych, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną, z tym zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności określonych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnej Wykonawcy faktury VAT.

§ 5

Strony mają prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie rażącego niewywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez drugą stronę w terminie 14 dni od wezwania na piśmie drugiej strony umowy do należytego wykonania umowy i niewywiązaniu się z żądania zamieszczonego w wezwaniu.

§ 6

1. Wykonawca udziela **minimum 24 miesiące** gwarancji bez ograniczeń na dostarczone urządzenia jeżeli są one jednym z elementów wchodzących w skład zadania częściowego lub nośniki informatyczne jeżeli są one jednym z

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

			strona: www.swiltza.i-gmina.pl e-mail: ug.swiltza@intertele.pl ug.swiltza@pro.onet.pl
Świltza 168 36-072 Świltza	pow. rzeszowski woj. podkarpackie	NIP 517-00-45-613 REGON 690582140	tel. 17 86 70 100 fax. 17 86 70 157

- elementów wchodzących w skład zadania częściowego. Wszystkie prace gwarancyjne przeprowadzane na urządzeniach i sprzęcie powiązanym z nimi wymagają akceptacji zamawiającego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni wykonanie wszelkich prac i dostawę wszelkich części zamiennych wraz z ich kosztem zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.
 3. W przypadku wymiany urządzeń na nowe wolne od wad, okres gwarancji określony w ust. 1 biegnie na nowo od daty jego zainstalowania.
 4. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru przedmiotu umowy.
 5. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu umowy do serwisu, kosztami części i robocizny.
 6. W przypadku co najmniej trzech napraw w okresie gwarancji dostarczonego urządzenia Wykonawca dokona wymiany (dostarczy) awaryjnego urządzenia na urządzenie nowe o parametrach zaoferowanych bądź lepszych.
 7. Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.
 8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.
 9. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem eksploataowania i funkcjonowania przedmiotu umowy.
 10. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji określonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
 11. Realizacja gwarancji następuje w miejscu montażu urządzeń, a w przypadku konieczności ich transportu będzie to odbywać się staraniem i na koszt Wykonawcy.
 12. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wykonanie nieodpłatnie okresowych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy będą wykonywane co najmniej raz na pół roku chyba, że producent wymaga przeglądów w krótszym okresie. Z przeglądu sporządzony będzie protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
 13. Jeżeli podczas takiego przeglądu zajdzie konieczność wykonania napraw objętych gwarancją. Wykonawca zapewni niezwłoczne, nieodpłatne ich wykonanie.
 14. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającego **3 lat rękojmi** na zasadach określonych w KC.

§ 7

1. Wykonawca gwarantuje posiadanie wszystkich praw, w szczególności praw własności intelektualnej (autorskich praw majątkowych, udzielania licencji/sublicencji, prawa do wykonywania praw zależnych) niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i zapewnia posiadanie tych praw w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych i udzielenia licencji/sublicencji

*Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*

			strona: www.swiltza.i-gmina.pl e-mail: ug.swiltza@intertele.pl ug.swiltza@pro.onet.pl
Świltza 168 36-072 Świltza	pow. rzeszowski woj. podkarpackie	NIP 517-00-45-613 REGON 690582140	tel. 17 86 70 100 fax. 17 86 70 157

Zamawiającemu. Wykonawca oświadcza, że wykonanie jego obowiązków wynikających z Umowy nie będzie naruszać żadnych praw w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie będzie obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

2. Wykonawca zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, w szczególności pokryć wszelkie koszty i wydatki, które Zamawiający poniesie lub za które może być odpowiedzialny wobec osób trzecich w przypadku każdego pozwu, roszczenia czy postępowania prowadzonego przeciwko Zamawiającemu lub w związku z innym postępowaniem, zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej ustaniu, związanych z umownymi zobowiązaniami i oświadczeniami Wykonawcy.
3. W przypadkach zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który niezwłocznie podejmie działania zmierzające, w szczególności do: usunięcia naruszeń, zaspokojenia roszczeń, zabezpieczenia Zamawiającego przed szkodami, odpowiedzialnością i kosztami.
4. W przypadku gdy brak, ograniczenie lub utrata praw Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, spowoduje brak, utratę lub ograniczenie praw Zamawiającego w całości lub części, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt nabyć takie prawo na rzecz Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni elementy naruszające prawa osób trzecich, pod warunkiem, że modyfikacja lub wymiana nie zaszkodzi funkcjonowaniu przedmiotu Umowy ani nie zmniejszy jego funkcjonalności.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:

a) zmiana terminu umowy - w przypadku:

- niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.).
- niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy,

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltza@intertele.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
36-072 Świltza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swiltza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 36 z 50

b) zmiana terminu płatności- w przypadku:

- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę w wysokości: zł (słownie: złote).
2. Zabezpieczenie jest wniesione w
3. W przypadku należytego wykonania zamówienia - 70% tj. kwota zł (słownie: złotych) zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
Pozostała część tj. 30% tj. kwotazł (słownie: złotych) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Niniejszą umowę sporządzono w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach po dwa (2) egzemplarze dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 3. Formularz oferty

OFERTA

**Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168**

Pełna, dokładna nazwa składającego ofertę

.....

Siedziba

Adres do korespondencji

.....

REGON

.....

NIP

Tel.

Fax.

e-mail

adres strony internetowej

(wykonawca podaje te dane, które posiada)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr RRG.271.16.2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie i na stronie internetowej Gminy Świlcza: www.swilcza.i-gmina.pl w dniu maja 2014 roku składam ofertę do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadaniu pn.: **Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy**, w zakresie, terminie i warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 38 z 50

Wycena urządzeń do zamontowania na oczyszczalni

Lp.	Nazwa urządzenia		Ilość	Cena jedn. netto	Wartość			Należy podać parametry techniczne oferowanych urządzeń w odniesieniu do wymogów określonych w SIWZ oraz markę, model oferowanego urządzenia	
	Opis	Parametry techniczne			netto	VAT %	brutto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Część I									
1	Pompy zatapialne		2	- zł	- zł		- zł		
	średnica króćca tłocznego (pompa w wykonaniu przenośnym)								Ø 76mm
	wysokość podnoszenia								3 - 7,8 m (optymalna 6,00 m)
	wydajność pompy								10-50 m³/h (optymalna 30 m³/h)
	prędkość obrotowa								1400 obr/min
Oferowany okres gwarancji									
2	Pompa zatapialna (recyrkulacyjna)		1	- zł	- zł		- zł		
	średnica króćca tłocznego (pompa z zaczepem w wykonaniu stacjonarnym)								Ø 100mm
	wysokość podnoszenia								3-6 m (optymalna 3,8 m)
	wydajność pompy								Q 10-90 m3/h (optymalna 72,7 m³/h)
	prędkość obrotowa								945 obr/min
Oferowany okres gwarancji									
3	Dmuchała typu Rootsa		1	- zł	- zł		- zł		
	Moc silnika								7,5 kW 400V 50Hz IP54
	Wydajność								
	Nadciśnienie								
	Silnik przystosowany do regulacji falownikiem bez								

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltcza@intertele.pl
ug.swiltcza@pro.onet.pl

Świltcza 168
36-072 Świltcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swiltcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 39 z 50

	tzw. obcego chłodzenia Dmuchawa w obudowie dźwiękochłonnej Rama wsporcza z saniami naciągowymi Przekładnia pasowa z osłoną Filtr powietrza, tłumik hałasy wlotowy i wylotowy zawory przeciążeniowy i zwrotny, króciec przyłączeniowy ze złączem elastycznym manometr z węzem gumowym, wibroizolatory, śruby fundamentowe wskaźnik poziomu zabrudzenia filtra, instrukcja obsługi						
	Oferowany okres gwarancji						
4	Modernizacja stacji dozowania koagulantu	1	- zł	- zł		- zł	
	a) Wykonanie szafy sterowania z osprzętem zawierającej:						
	⇒ obwody el. sterowania z kontrolą i sygnalizacją poziomów zbiorniku oraz sygnalizację wycieku do przestrzeni międzypłaszczyznowej zbiornika						
	⇒ zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem						
	⇒ sygnalizacja pracy (awaria pomp)						
	⇒ przekazywanie informacji o stanach sterowania do centrali sterowania						
	⇒ start/stop pomp zdalny/lokalny						
	⇒ włączenie szafy do istniejącego układu elektrycznego i systemu wizualizacji						
	Zamawiający posiada prawa autorskie do istniejącego systemu wizualizacji.						
	Zamawiający nie posiada licencji do modyfikacji systemu.						
	b) Wymiana linii tłocznych od pomp koagulantu do miejsc dozowania środka na przewody PE Ø 20						

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



GMINA
FAIR PLAY 2013



strona: www.swiltza.i-gmina.pl
 e-mail: ug.swiltza@intertele.pl
ug.swiltza@pro.onet.pl

Świltza 168
 36-072 Świltza

pow. rzeszowski
 woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
 REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
 fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swiltza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 40 z 50

	mm wykonane w technologii zgrzewanej o łącznej długości 170 m.						
	c) Rozruch i wykonanie niezbędnych analiz do ustalenia optymalnych dawek środków wspomagających						
	Oferowany okres gwarancji						
5	Zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox a) Przetwornik pomiarowy do odczytu Uniwersalny 2-kanalowy przetwornik z kablem zasilającym Wyświetlacz graficzny LCD 240*160 pikseli, podświetlany wejścia 2* czujki cyfrowe wyjścia 2*0/4....20 mA Przełączniki 4 konfigurowane przez użytkownika Zewn. Wejścia karta SD Temperatura otoczenia -20°C do +60 °C Ochrona IP 66 Wymiary (szer*wys * głęb) 144*144*181 mm b) Sonda redox 1200-S sc cyfrowy czujnik redox z zintegrowaną elektroniką AD, z wymienialną elektrodą kombinowaną redox w obudowie ze stali szlachetnej, sonda zanurzeniowa, temp. max 50°C c) Sonda tlenu Optyczna sonda tlenowa Luminescencyjna sonda tlenu rozpuszczonego nie wymagająca kalibracji Cyfrowa transmisja sygnału do przetwornika, brak interferencji od H2S, substancji redukujących lub utleniających. Dane techniczne Metoda pomiaru luminescencyjna Membrana brak Czujnik temperatury PT100 zintegrowany zewnętrzny dokładność temp. +0,20°C zakres pomiarowy 0,1....20,00 mg/l O2	4	- zł	- zł		- zł	

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



GMINA
FAIR PLAY 2013



strona: www.swiltcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltcza@intertele.pl
ug.swiltcza@pro.onet.pl

Świltcza 168
36-072 Świltcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Dokładność	0,1....20,00 ppm O2 1 do 200% nasycenia 0,1 do 50°C ±0,05mg/l O2 < 1 mg/l ±0,1mg/l O2 <5 mg/l ±0,2mg/l O2 <20 mg/l					
Powtarzalność	+0,5% zakresu pomiar.					
Czas odpowiedzi	T90<40s (20°C) T95<60s (20°C)					
Pamięć wewnętrzna	128kB dla logów danych zintegrowane					
Przewód sondy	10m zintegrowany, z wtyczką plug&play możliwość przedłużenia					
zasilanie	poprzez przetwornik pomiarowy					
Kompensacja temp.	automatyczna, NTC					
Min. Przepływ	nie wymagany					
Max. gł. Zanurzenia	107m 1050kPa					
Materiały	CPVC, Viton O-ringi, stal szlachetna 1.4404					
Gwint montażowy	1" NPT zewnętrzny					
Gwarancja min. na nakrętkę pom. sondę	2 lata 3 lata					
Wymiary (dł. * średnica)	2544*48,25					
Waga	ok. 1,00 kg					
Zamawiający posiada prawa autorskie do istniejącego systemu wizualizacji						
Zamawiający nie posiada licencji do modyfikacji systemu						
Oferowany okres gwarancji					
Razem część I				- zł		- zł
Część II						
Krata schodkowa		1	- zł	- zł		- zł
Przepustowość	140 m3/h					
prześwit	3 mm					
prędkość przepływu	1 m/s					
Zespół napędowy	motoreduktor ślimakowo- walcowy z					

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



FAIR PLAY 2013



strona: www.swiltcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltcza@intertele.pl
ug.swiltcza@pro.onet.pl

Świltcza 168
36-072 Świltcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

<div>hamulcem w wykonaniu antykorozyjnym</div> <div>Wykonanie kraty: kompletne z kanałem przepływowym, dolna część powinna być swobodnie oparta na dnie kanału. Krata musi mieć możliwość obrotowego podnoszenia w celu okresowych przeglądów i konserwacji Górna część kraty oparta na dwóch wspornikach, montowanych do kraty sworzniami obrotowymi, zabudowana z drzwiczkami inspekcyjnymi z przodu i tyłu. Wymiary zamontowanej obecnie kraty schodkowej: długość 260 cm, wysokość całkowita 175 cm, wysokość kanału 70 cm, szerokość kanału 40 cm, wlot do kanału boczny Ø 250 mm. Krata zamontowana na konstrukcji stalowej. Uwaga: Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie dokonanie pomiarów kontrolnych. Należy przewidzieć montaż kraty jako dodatkowego urządzenia. Do oferty należy dołączyć rysunek montażowy.</div>						
Oferowany okres gwarancji						
Razem część II			- zł		- zł	
Część III						
Mikser do higienizacji osadów Dostawa montaż i uruchomienie układu do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych o wydajności 4,50 m3/h składającego się z: ⇒ urządzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych wapnem palonym wysokoreaktywnym ⇒ podajnika ślimakowego dostarczającego osad do urządzenia ⇒ podajnika ślimakowego podającego wapno do higienizacji	1	- zł	- zł		- zł	

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swiltcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltcza@intertele.pl
ug.swiltcza@pro.onet.pl

Świltcza 168
36-072 Świltcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swiltcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 43 z 50

⇒	podajnika taśmowego transportującego gotowy produkt z urządzenia do higienizacji i aglomeracji osadów na pole osadcze Urządzenie musi spełniać wymagania norm CE					
Razem część III				- zł		- zł

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



GMINA
FAIR PLAY 2013



strona: www.swiltcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltcza@intertele.pl
ug.swiltcza@pro.onet.pl

Świltcza 168
36-072 Świltcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swiltcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 44 z 50

Załącznik nr 4. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp**Oświadczenie**

Przystępując do przetargu nieograniczonego nr RRG.271.16.2014 na zadanie pn.:
**Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków
 w Świlczy,**

ogłoszonego przez Gminę Świlcza,

oświadczam, że (podać pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz dokładny adres wykonawcy)

.....

spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
 zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
Data

.....
Podpis lub podpisy

*Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*

			strona: www.swilcza.i-gmina.pl e-mail: ug.swilcza@intertele.pl ug.swilcza@pro.onet.pl
Świlcza 168 36-072 Świlcza	pow. rzeszowski woj. podkarpackie	NIP 517-00-45-613 REGON 690582140	tel. 17 86 70 100 fax. 17 86 70 157

Załącznik nr 5. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**Oświadczenie**

Przystępując do przetargu nieograniczonego nr RRG.271.16.2014 na zadanie pn.:
**Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków
w Świlczy,**

ogłoszonego przez Gminę Świlcza,

oświadczam, że (podać pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz dokładny adres wykonawcy)

.....
.....
.....

nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

.....
Data

.....
Podpis lub podpisy

*Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*

			strona: www.swilcza.i-gmina.pl e-mail: ug.swilcza@intertele.pl ug.swilcza@pro.onet.pl
Świlcza 168 36-072 Świlcza	pow. rzeszowski woj. podkarpackie	NIP 517-00-45-613 REGON 690582140	tel. 17 86 70 100 fax. 17 86 70 157
Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip			Strona 46 z 50

Załącznik nr 6. Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d Pzp

Informacja
w zakresie art. 26 ust. 2d Pzp
(dotyczy grupy kapitałowej)

Przystępując do przetargu nieograniczonego nr RRG.271.16.2014 na zadanie pn.:
Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy,

ogłoszonego przez Gminę Świlcza,

Wykonawca pod nazwą:

.....
.....



oświadcza, że:

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). *
- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i jako załącznik do oferty składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). *

.....
Data

.....
Podpis lub podpisy

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

			strona: www.swilcza.i-gmina.pl e-mail: ug.swilcza@intertele.pl ug.swilcza@pro.onet.pl
Świlcza 168 36-072 Świlcza	pow. rzeszowski woj. podkarpackie	NIP 517-00-45-613 REGON 690582140	tel. 17 86 70 100 fax. 17 86 70 157
Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip			Strona 47 z 50

Załącznik nr 7. Doświadczenie zawodowe

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr RRG.271.16.2014 na zadanie pn.: **Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy**

Lp.	Nazwa i adres Zamawiającego	Przedmiot zamówienia	Wartość robót brutto	Daty wykonania rozpoczęcie/ zakończenie
1	2	3	4	5

W załączeniu do niniejszego oświadczenia przedkładam/przedkładamy* następujące dowody potwierdzające należyte wykonanie robót:

.....

.....

.....
Miejsce i data złożenia oświadczenia

.....
Podpis, pieczęć imienna Wykonawcy

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 48 z 50

Oświadczenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr RRG.271.16.2014 na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: **Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy,**

ogłoszonego przez Gminę Świlcza,

oświadczam, że (podać pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz dokładny adres wykonawcy)

.....

przedmiot zamówienia zamierzam/my wykonać siłami własnymi / przy udziale podwykonawców (*niepotrzebne skreślić).

Lp.	Nazwa części zamówienia

.....
Data

.....
Podpis lub podpisy

*Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
 e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
 36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
 woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
 REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
 fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 49 z 50

Oświadczenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr RRG.271.16.2014 na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: **Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy**

1. Oświadczam, że przystępując do przetargu nieograniczonego będę związany/na ofertą przez 30 dni licząc od terminu otwarcia ofert.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogólnych warunków umowy i akceptuję jej brzmienie oraz deklaruję gotowość do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....
Data

.....
Podpis lub podpisy

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013



strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl

Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17 86 70 100
fax. 17 86 70 157

Pobrano z: <http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.16.2014/Specyfikacje.zip>

Strona 50 z 50